


Ohjeet vesimittaritalle

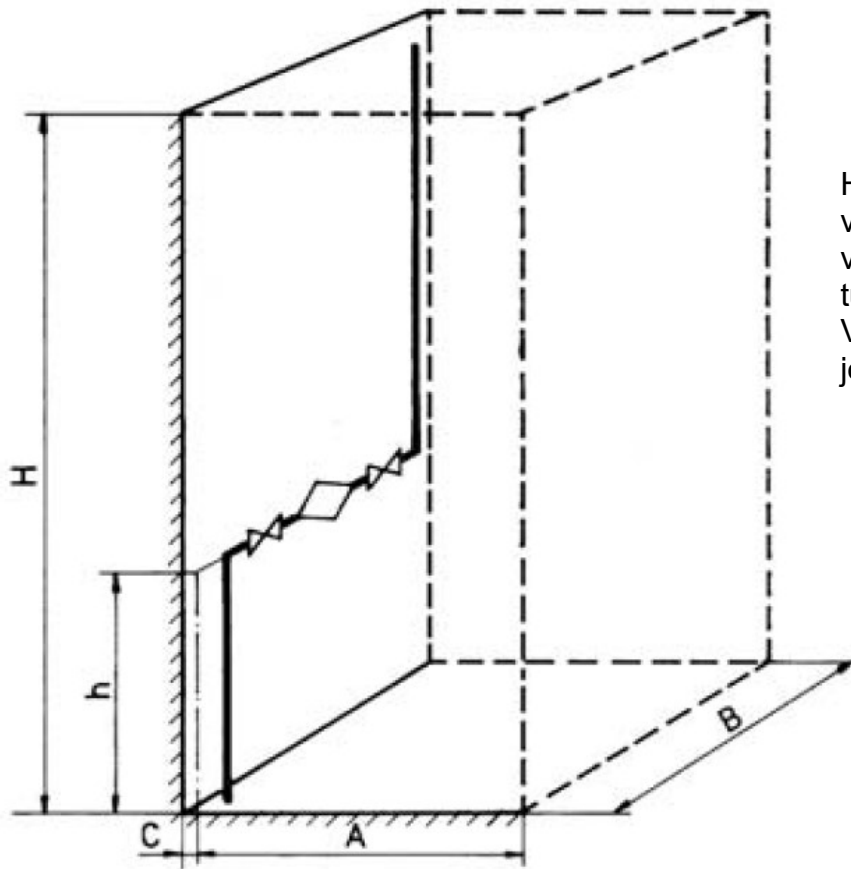

HUOM! Vesimittaritalassa vesijohtoa on oltava näkyvillä vähintään 1 metri, kun mittaria tullaan asentamaan. Nokian Veden asentajat katkaisevat johdon lopulliseen pituuteen.

Mittarin koko	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)	h (mm)
DN20	> 600	> 800	≥ 80	≥ 1600	500–1000
DN25	> 600	> 800	≥ 90	≥ 1600	500–1000
DN40	> 600	> 800	≥ 130	≥ 1600	500–1000
DN50	> 900	> 2500	≥ 350	≥ 2000	500–800

Taulukon mitat kertovat, kuinka paljon tyhjää tilaa vesimittarin suunnitellun asennuskohdan ympärille on jätettävä, jotta mittarin asennus, vaihto ja huolto voidaan toteuttaa. Tälle alueelle ei saa asentaa rakenteita tai laitteistoja, jotka vaikeuttavat vesimittarilla tehtäviä töitä.

Vesimittarilineen kiinnittämiseksi seinään on seinässä oltava tällä kohtaa vahvempi rakenne. Esimerkiksi pelkkä kipsilevyseinä ei ole riittävä. Haluttu mittarin asennuspaikka ja -suunta on aina merkittävä selkeästi.

Kiinteistön vesimittari asennetaan välittömästi perusmuurin sisäpuolella olevaan lattiakaivolliseen huonetilaan, kohtaan, jossa tonttivesijohto tulee rakennuksen sisään.

Kaikki omakoti- ja paritalojen vesimittarit ovat kokoa DN20. Muille kiinteistöille Nokian Vesi määrittää mittarikoon tapauskohtaisesti. Samoin kokoa DN50 suurempien vesimittareiden mittaritila arvioidaan tapauskohtaisesti.

Esimerkki hyvästä vesimittarilasta

